


2. 平面図

(仕様書別紙2)

○明日香養護学校 体育館5

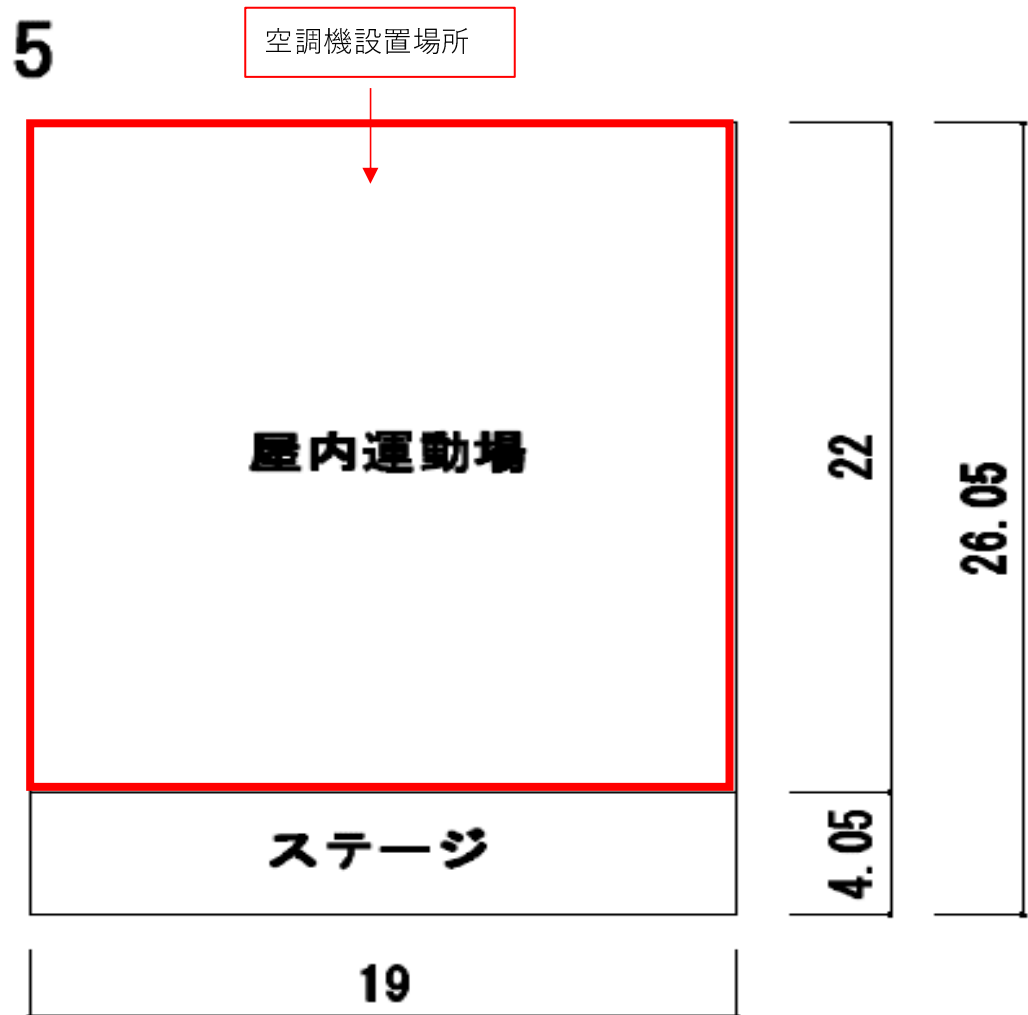


(想定面積) $22\text{m} \times 19\text{m} = 418\text{m}^2$

1. 施設配置図

(仕様書別紙1)


○大淀養護学校

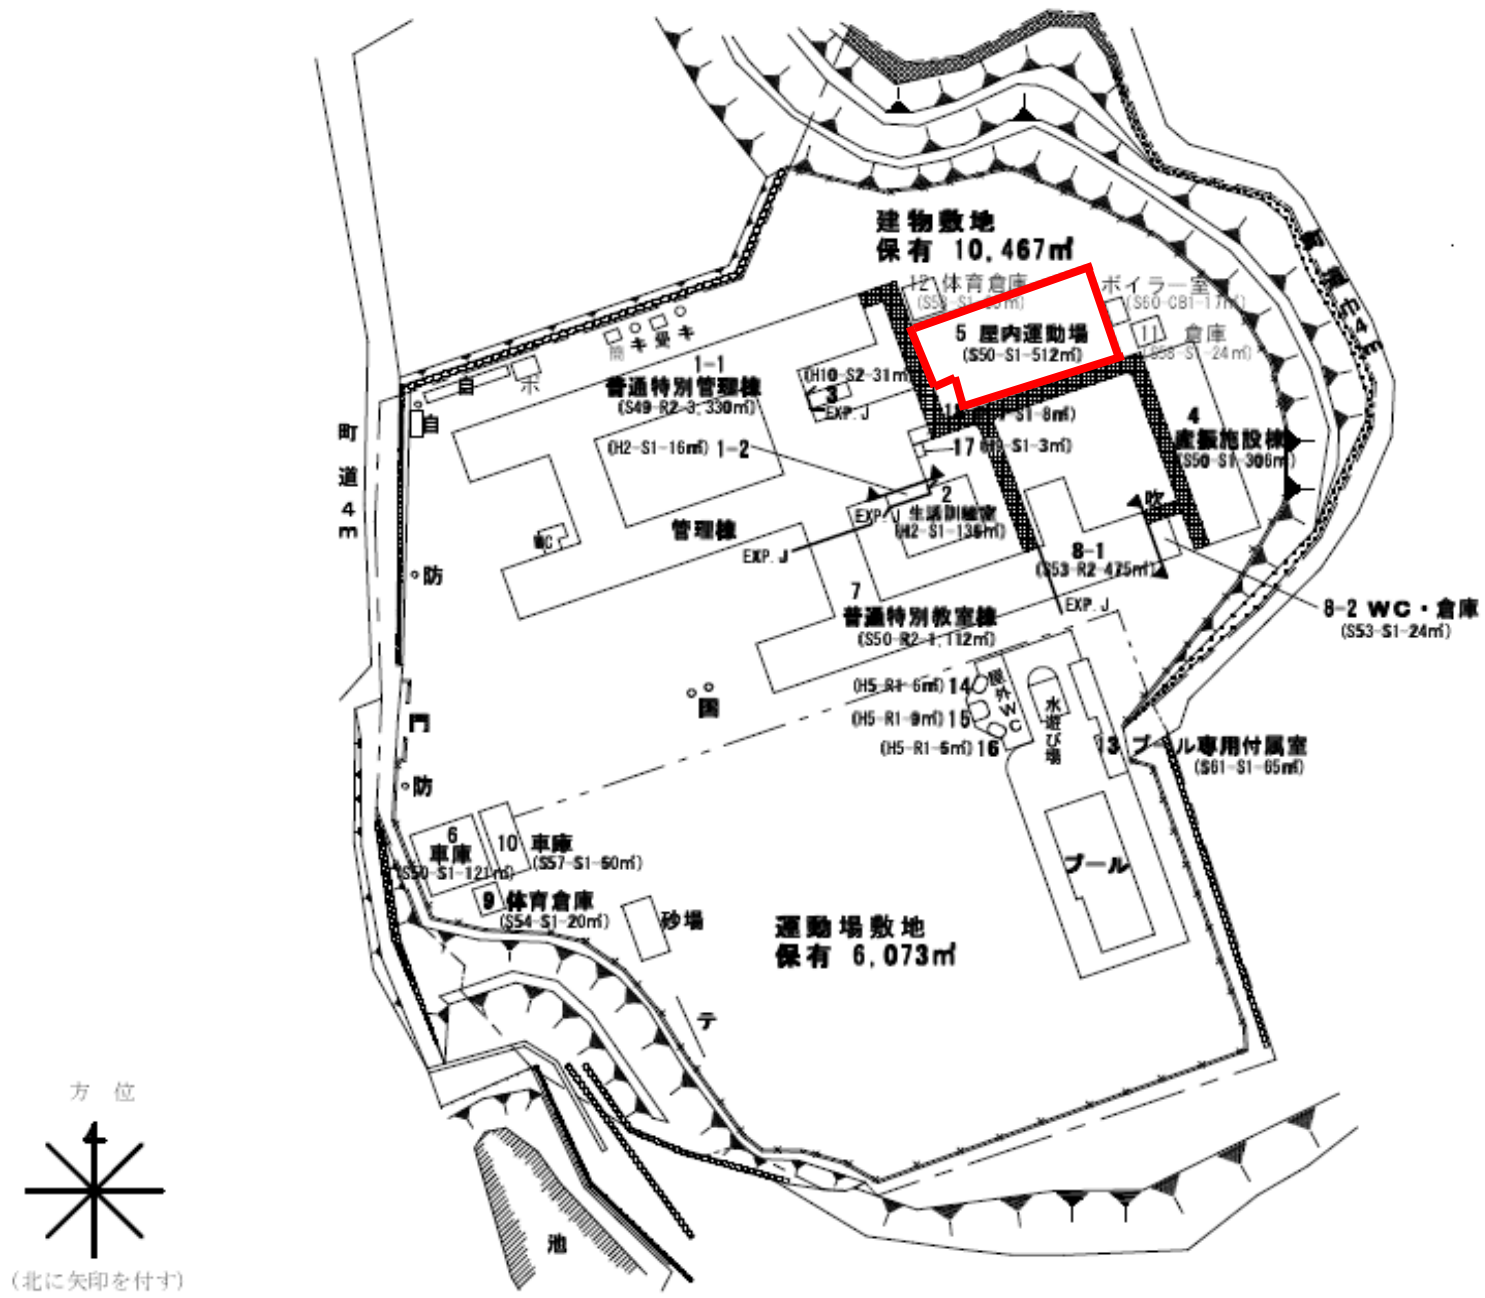

2. 平面図

(仕様書別紙2)

○大淀養護学校 体育館5

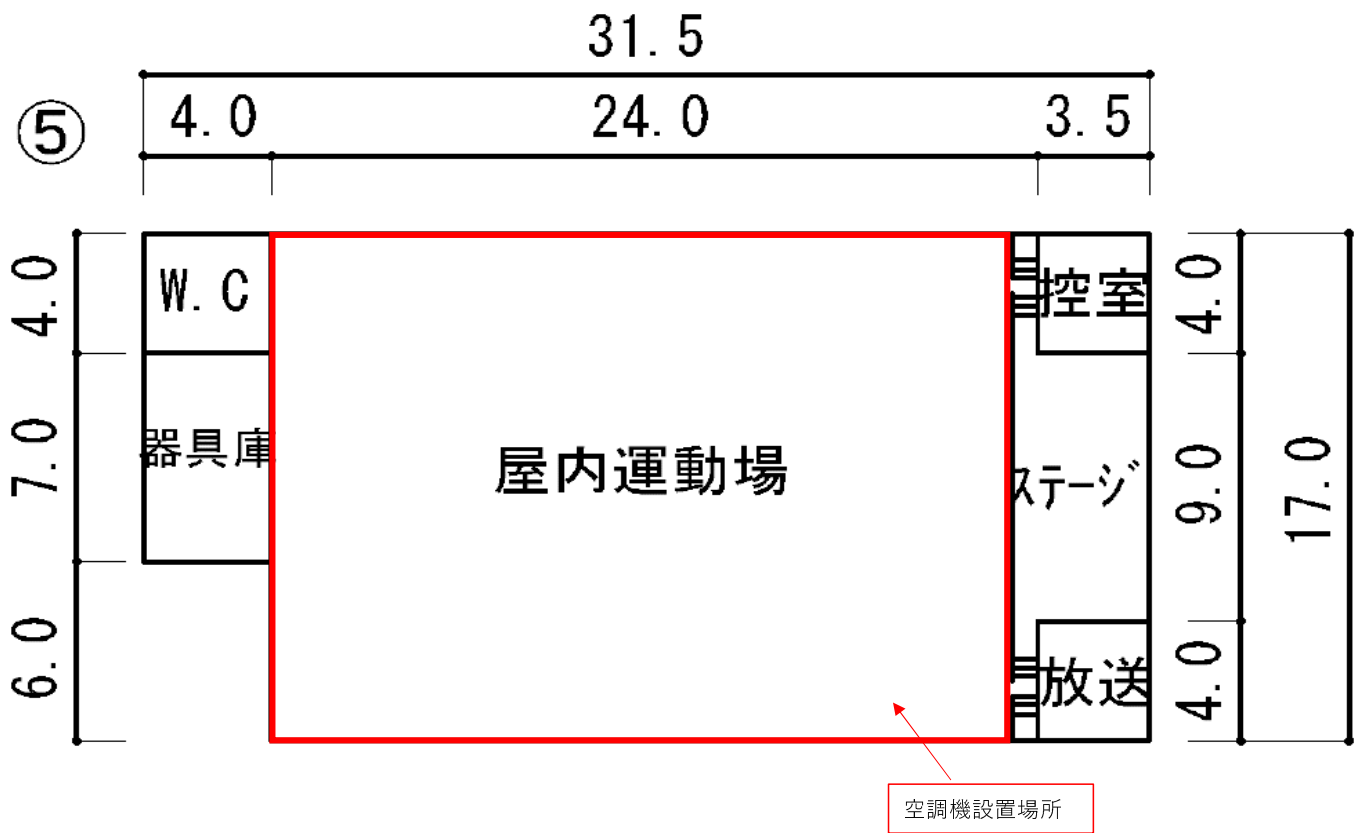

(想定面積) 17m × 24m = 408㎡

学校名：明日香養護学校			
冷房能力	暖房能力	想定台数	冷暖房対象面積
14kW	16kW	5台	418㎡

学校名：大淀養護学校			
冷房能力	暖房能力	想定台数	冷暖房対象面積
10kW	11.2kW	7台	408㎡

特記事項

- ・室内機の冷暖房能力は上記の能力を満たすこと。
台数については、想定台数を下回らないように提案すること。
- ・室外機は室内機の提案内容によって適切な能力、台数を提案すること。
- ・室内機、室外機の能力、台数によって適切な熱源能力を提案すること。